


RZUT FUNDAMENTÓW

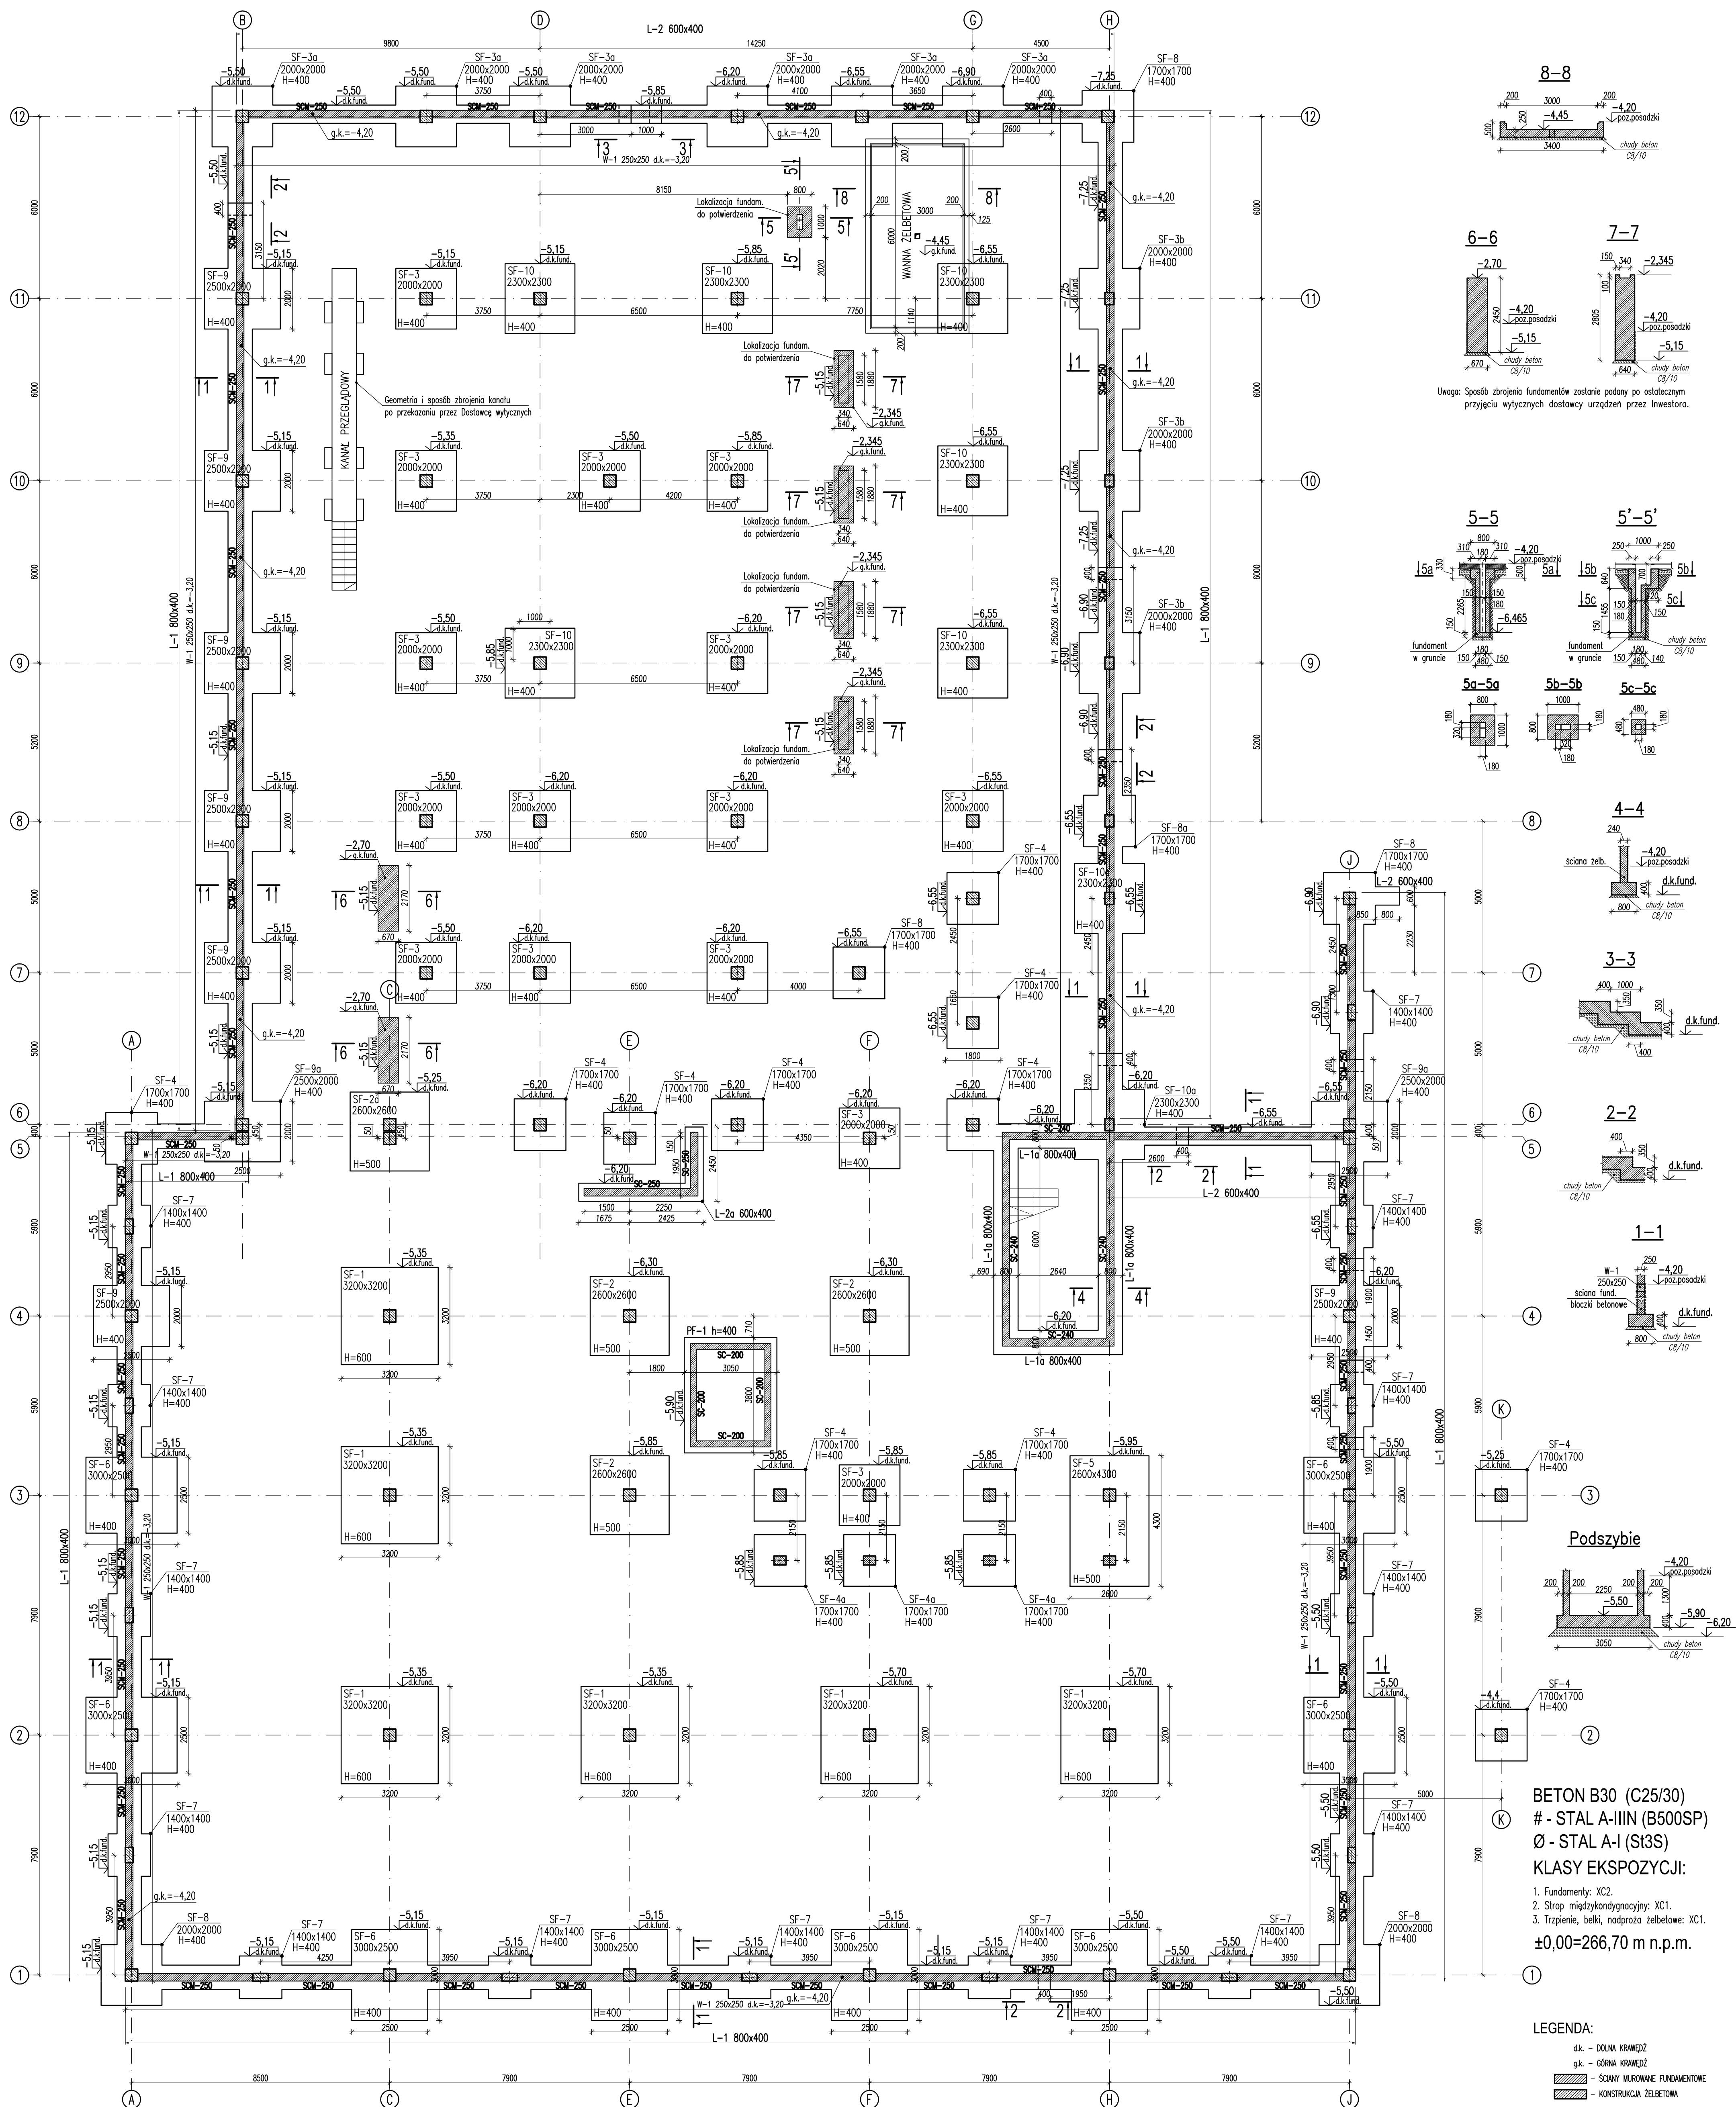

UWAGA:
Dopuszcza się płytze posadowienie fundamentów, pod bezwzględnym warunkiem konieczności odbioru gruntu w wykopie, potwierdzającego osiągnięcie poziomu gruntu rodzimego nośnego, przez uprawnionego geologa, wraz z wpisem do dziennika budowy. Posadowienie na gruncie nasypowym, określonym w dokumentacji geotechnicznej jest **NIEDOPUSZCZALNE.**

UWAGI:

1. Wysokość konstrukcyjna: tu fundamentowych 40cm; stęp fundamentowych 40-60cm.
2. Posadowienie fundamentu m.in. 0,80m projektu projektowanego. Izo-
3. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wg detali architektonicznych.
4. Szczyt murywane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku
5. Szalunkowy konstrukcji nie są szciami nosnymi i powinny by
6. wykonane po rozdekowaniu stropu wyższych kondygnacji. Należy
7. pozostawić w trakcie robót murowania dylatację 3cm pomiędzy
8. górną krawędzią szalunku murywanego i dolną powierzchnią stropu
9. wypełnioną materiałem sprężystym (np. styropianem).
10. 5. Pręty konstrukcji zabetonować wykorzystując jako naturalne przewody
11. odprowadzające instalacji piorunochronnej (wg oparc. brzozy elektr.)
12. 6. Sposób łączenia przewodów odprowadzających zbieżenie
13. stropu i stropów wg opracowania brzozy elektrycznej.

nazwa i adres inwestycji:		Świątokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach – II etap inwestycji pod nazwą "salon sprzedaży o pow. sprzedaży do 200 m.kw, i serwis samochodów oraz blacharnia, lakiernia i wulkanizacja z magazynem opon"		
		Kielce, działki nr: 477/2, 479/2, 480/2, 481/2, 482/2		
inwestor:		PLAYADA sp. z o.o. Kielce, ul. Sandomierska 105		
inwestor:		MSTM Sp. z o.o. Kielce, ul. Starodomaszowska 30/32 lok.44		
		BLK Sp. z o.o. Kielce, ul. Sienkiewicza 66		
nazwa rysunku:		RZUT FUNDAMENTÓW		skala: 1:100
				numer rys. K-PW-01
branża:		projektował: mgr inż. Rafał Podstawka SWK/0025/P00K/05		data podpis 04.2013
Konstrukcja		sprawdził: mgr inż. Piotr Kudła SWK/0016/PW0K/05		